


Report de contrôle d'installations électriques à basse et à très basse tension

EXEMPLAIRE ORIGINAL

RÉF. 65/2020/73829/01:1

DATE DU CONTRÔLE 29/09/2020 **AGENT VISITEUR** Martin Vandermeulen
ADRESSE DU CONTRÔLE Rue Bourgogne 5 - 4540 Amay **TYPE DE CONTRÔLE** Visite de contrôle (6.5.)



» DONNÉES GÉNÉRALES

Adresse de l'installation Rue Bourgogne 5 - 4540 Amay
Type de locaux Unité d'habitation (maison)
Objet du contrôle [REDACTED]
Propriétaire [REDACTED]
Responsable des travaux [REDACTED]
Dérogations applicables/appliquées Installations électriques domestiques ancien RGIE (8.2.2.)
Organisme à l'origine du PV précédent Electro-Test

» DONNÉES DU RACCORDEMENT

Gestionnaire du réseau de distribution (GRD) NETHYS
Code EAN non communiqué
Numéro du compteur 13213191
Index jour/nuit 47298,4/-
Type de coupure générale Teco
Câble compteur - tableau VFVB 4 x 10 mm²
Tension nominale de service 230V - AC
Courant nominal de la protection de branchement 50A

CONTRÔLE

Formité schéma(s) unifilaire(s) et plan(s) de position	OK	Nombre de tableaux	1	Nombre de circuits	13
option tableau(x) voir plan(s) dans annexe(s)					
ondations datent	D'avant le 1/10/1981	Dispositif différentiel de tête	ID - 63A - 300mA - type A - test OK		
d'électrode de terre	Piquets	Dispositif différentiel "sdb"	ID - 63A - 30mA - type A - test OK		
tance de dispersion de la prise de terre (Ω)	13,7	Fixation/Etat/Détérioration matériel	OK		
rmitté des liaisons équipotentielles et des PE	OK	Contrôle visuel appareils fixes et/ou mobiles	OK		
de continuité	Concluant	Protection contre les contacts directs	OK		
ôle boucle de défaut	Concluant	Résistance générale d'isolement (MΩ)	27,8		
ction contre les contacts indirects	OK	Adéquation DPCDR – prise de terre	OK		
		Adéquation protections surintensités – sections	OK		

CONCLUSION : CONFORME



À date du 29/09/2020, l'installation électrique de Rue Bourgogne 5 - 4540 Amay est conforme aux prescriptions du Livre 1 de l'arrêté royal du 8 septembre 2019 blissant le Livre 1 sur les installations électriques à basse tension et à très basse tension. Le prochain contrôle est à effectuer au plus tard avant le 29/09/2045. contrôle réalisé par Certinergie a porté sur les parties visibles de l'installation et normalement accessibles.
s bornes d'entrée du ou des dispositif(s) à courant différentiel à l'origine de l'installation « étaient (ou) ont été » scellées.
s schémas unifilaires et les plans de position de l'installation sont (ou) ont été datés et signés.

Signature de l'agent

[Signature]

Report de contrôle d'installations électriques à basse et à très basse tension

EXEMPLAIRE ORIGINAL

RÉF. 65/2020/73829/01:1

Objet sur les prescriptions réglementaires :

Le propriétaire, le gestionnaire ou l'exploitant de l'installation électrique est tenu :
- d'assurer ou d'en faire assurer l'entretien ;
- prendre toutes mesures adéquates pour que les dispositions du Livre 1 de l'arrêté royal du 8 septembre 2019 établissant le Livre 1 sur les installations électriques à basse tension soient en tout temps observés ;
- conserver les documents, en ce compris le ou les rapports de contrôle, de l'installation électrique dans un dossier, de le tenir à disposition de toute personne qui peut le consulter ;
- mettre à disposition une copie de ce dossier à tout éventuel locataire ;
- transmettre le dossier de l'installation électrique au nouveau propriétaire, gestionnaire ou exploitant ;
- aviser immédiatement le fonctionnaire préposé à la surveillance du Service Public Fédéral ayant l'Energie dans ses attributions de tout accident survenu aux personnes et du, directement ou indirectement, à la présence d'installations électriques ;
- renseigner dans le dossier de l'installation électrique toute modification ou extension non importante survenue sur l'installation électrique ;
- laisser réaliser par un organisme agréé un contrôle de conformité avant la mise en usage sur toute modification ou extension importante survenue sur l'installation électrique.
Si des infractions ont été constatées lors de la visite de contrôle, de faire effectuer une nouvelle visite de contrôle par le même organisme agréé afin de vérifier la disparition des infractions au terme du délai de un an. Dans le cas où, lors de cette seconde visite, des infractions subsistent, l'organisme agréé se doit d'envoyer une copie du rapport de visite de visite à la Direction générale de l'Energie préposée à la haute surveillance des installations électriques domestiques.



Report de contrôle d'installations électriques à basse et à très basse tension

EXEMPLAIRE ORIGINAL

RÉF. 65/2020/73829/01:1

ANNEXES

Annexe(s) unifilaire(s) de l'installation

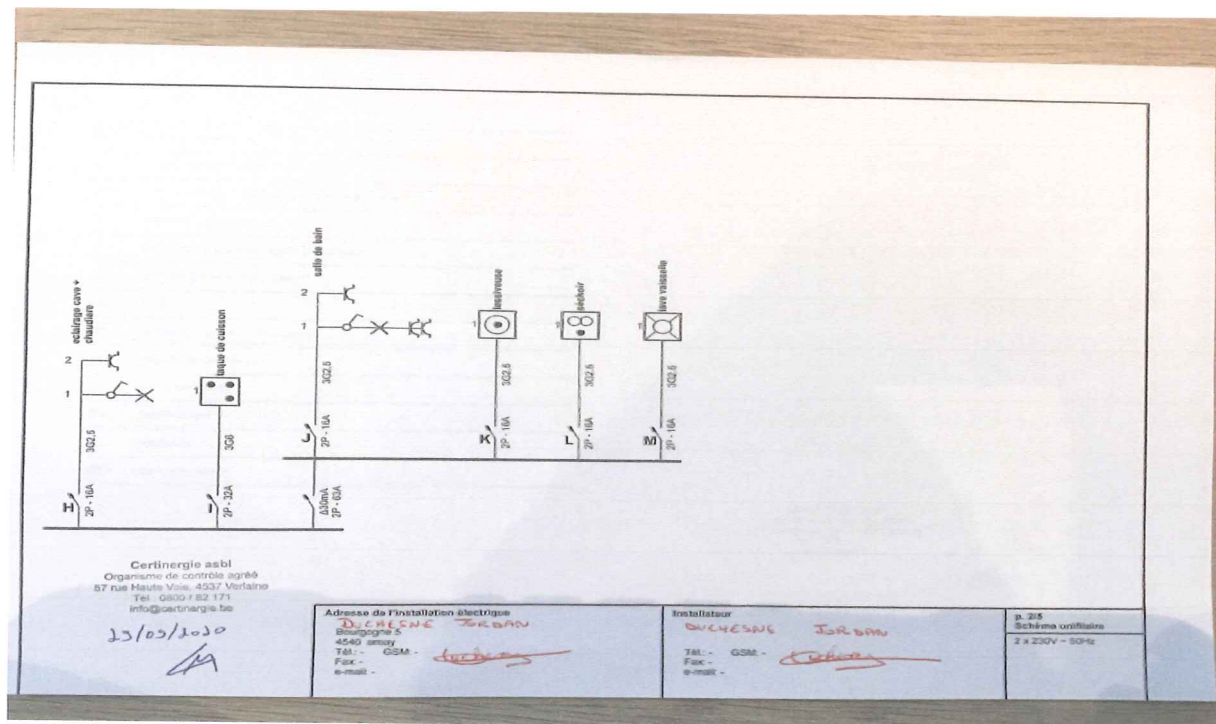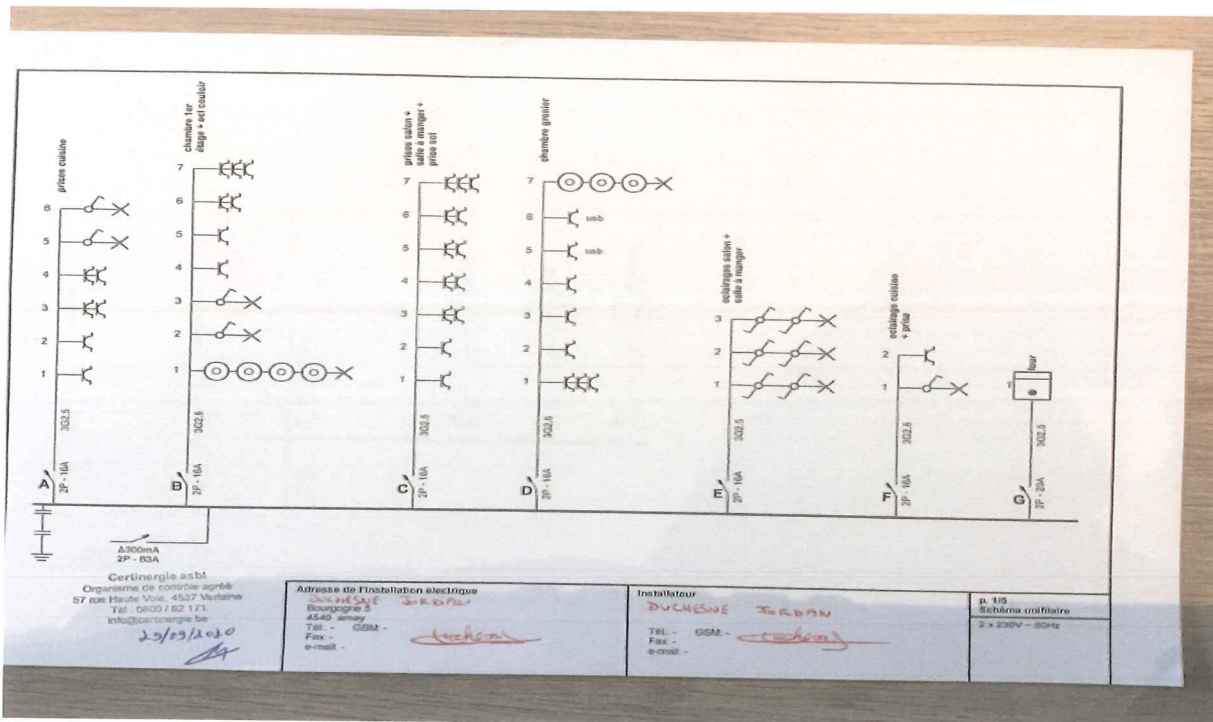

Report de contrôle d'installations électriques à basse et à très basse tension

EXEMPLAIRE ORIGINAL

RÉF. 65/2020/73829/01:1

ANNEXES

Annexe(s) unifilaire(s) de l'installation

A:	prises cuisine
B:	chambre 1er étage + ecl couloir
C:	prises salon + salle à manger + prise sol
D:	chambre grenier
E:	eclairages salon + salle à manger
F:	eclairage cuisine + prise
G:	four
H:	eclairage cave + chaudière
I:	taque de cuisson
J:	salle de bain
K:	lessiveuse
L:	séchoir
M:	lave vaisselle

Certinergie asbl
Organisme de contrôle agréé
57 rue Haute Voie, 4537 Verlaine
Tél: 0800 / 82 171
info@certinergie.be
13/03/2020
LA

Adresse de l'installation électrique DUCHENE ZORDAN Bourgnies 4540 array Tél: - GSM - Fax - e-mail -	Installateur DUCHENE ZORDAN Tél: - GSM - Fax - e-mail -	p. 505 Liste des circuits 2 x 230V - 50Hz
--	---	---

Annexe(s) de position de l'installation

Certinergie asbl
Organisme de contrôle agréé
57 rue Haute Voie, 4537 Verlaine
Tél: 0800 / 82 171
info@certinergie.be
13/03/2020
LA

Adresse de l'installation électrique DUCHENE ZORDAN Bourgnies 4540 array Tél: - GSM - Fax - e-mail -	Installateur DUCHENE ZORDAN Tél: - GSM - Fax - e-mail -	p. 316 Schéma de position 2 x 230V - 50Hz
--	---	---

Report de contrôle d'installations électriques à basse et à très basse tension

EXEMPLAIRE ORIGINAL

RÉF. 65/2020/73829/01:1

ANNEXES

(s) de position de l'installation

Certinergie asbl
Organisme de contrôle agréé
57 rue Haute Voie, 4537 Verlaine
Tél : 0500 / 82 171
info@certinergie.be
25/07/2020

Adresse de l'installation électrique DUCHESNE JORDAN Boulevard 3 4540 amay Tél : GSM - <i>[Signature]</i> Fax : - e-mail : -	Installateur DUCHESNE JORDAN Tél : GSM - <i>[Signature]</i> Fax : - e-mail : -	p. 4/5 Schéma de position 2 x 230V - 50Hz
--	--	---